


Hochspannung

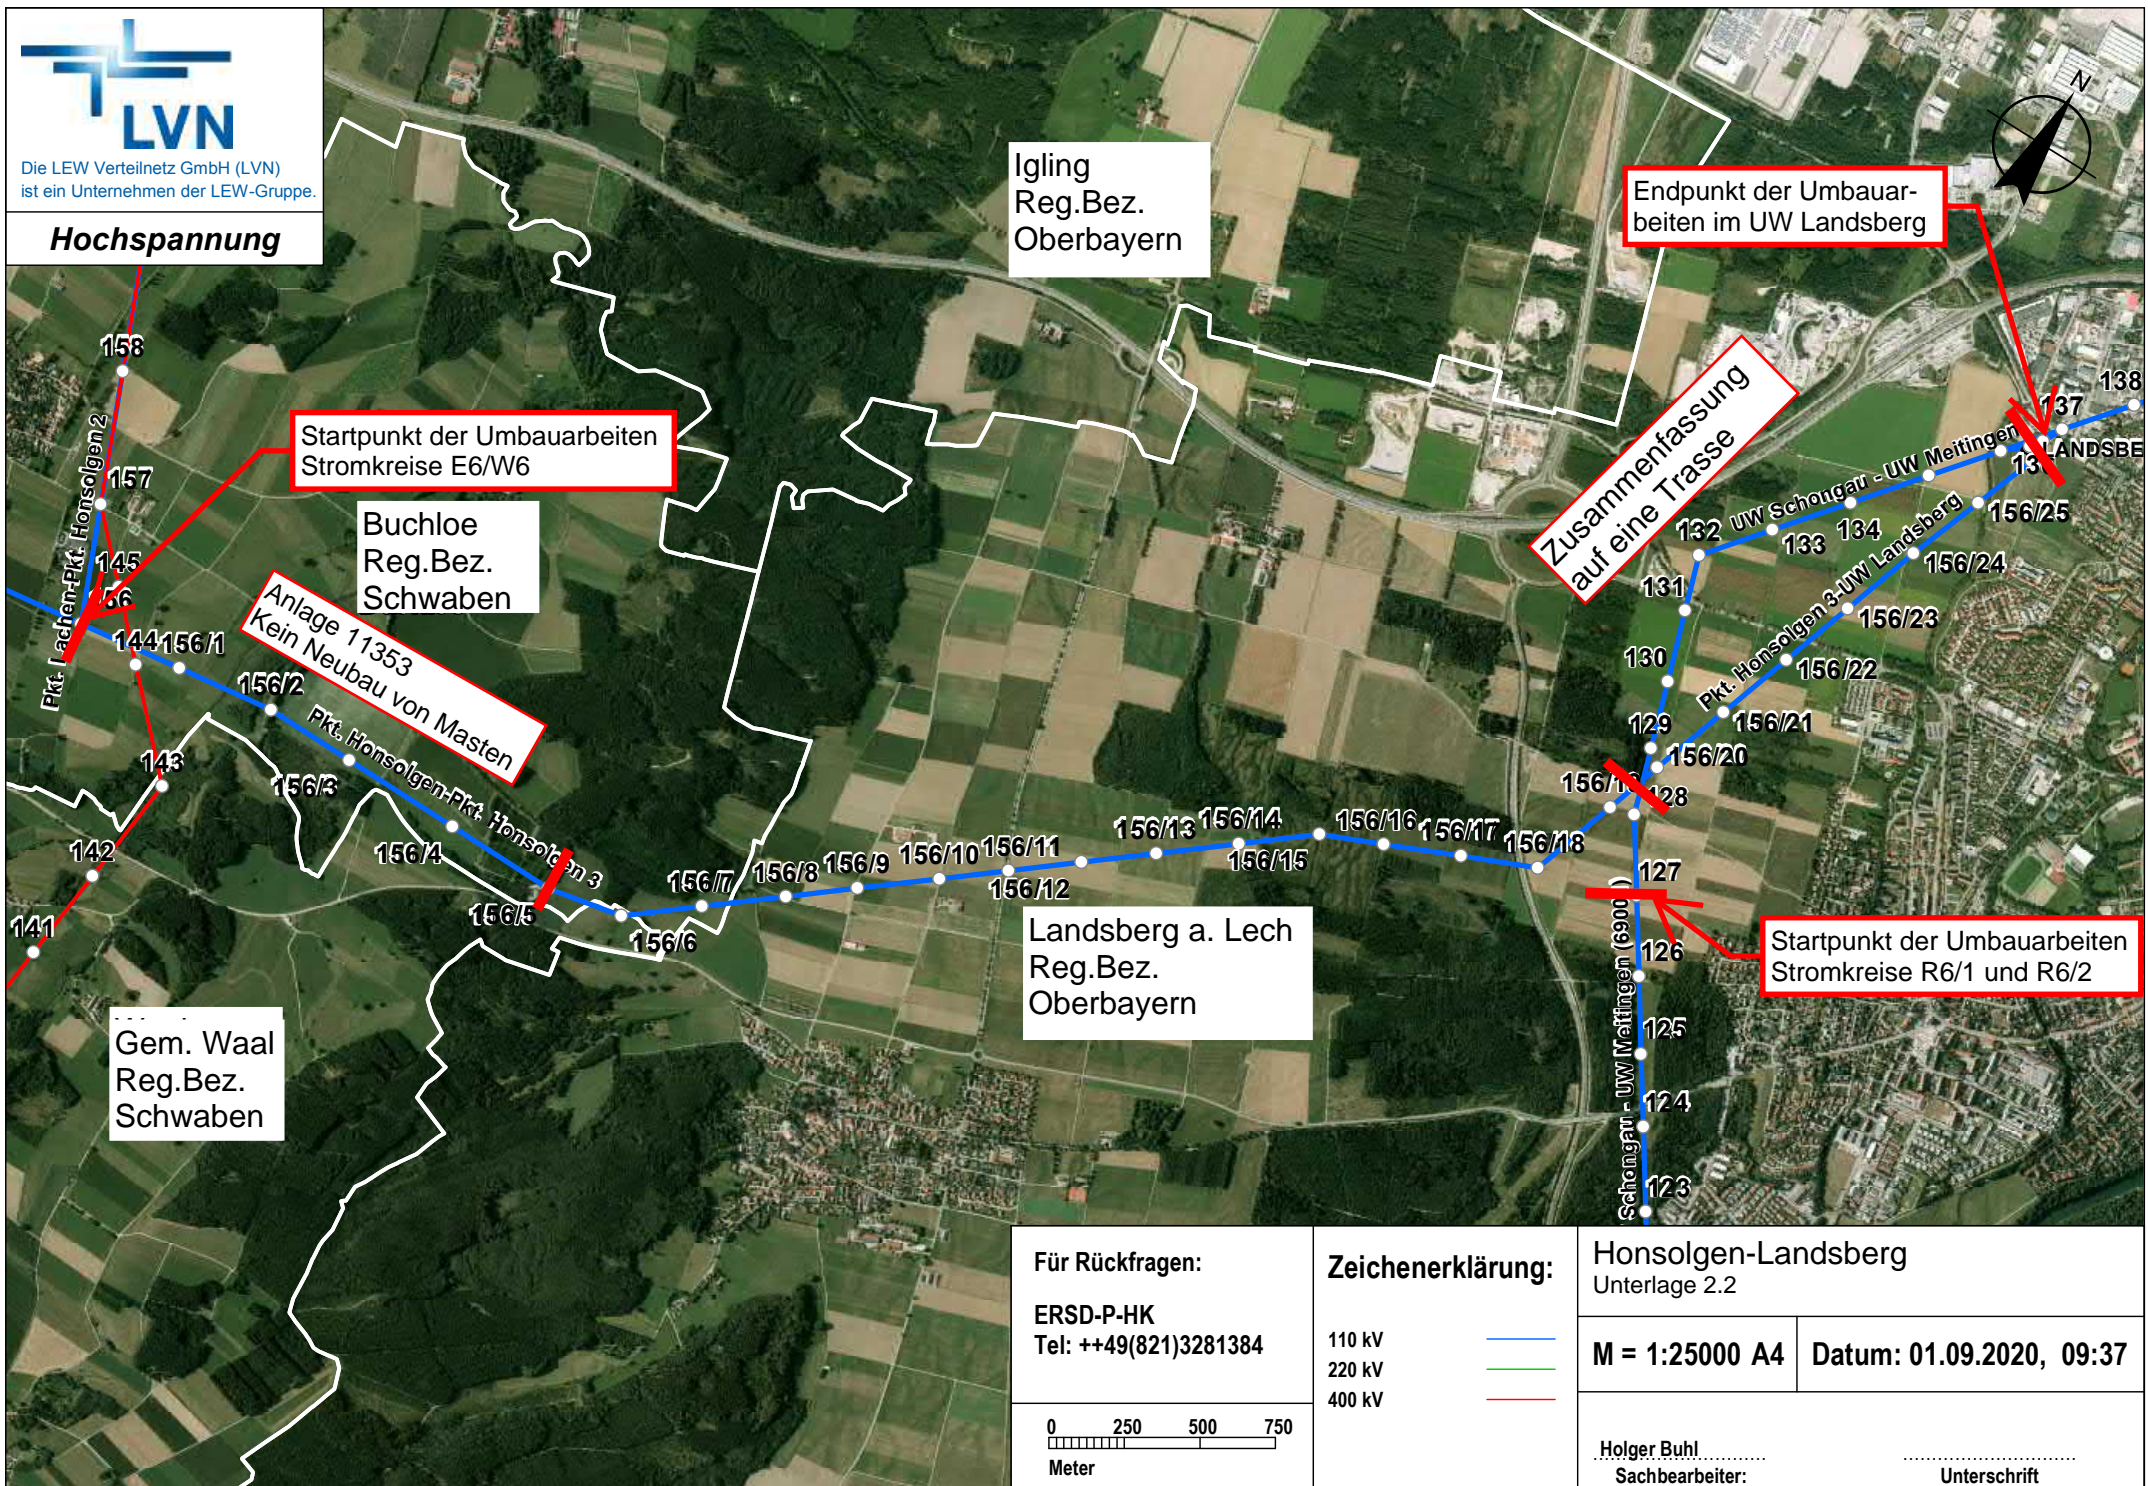

Igling
Reg. Bez.
Oberbayern

Endpunkt der Umbauarbeiten im UW Landsberg

Startpunkt der Umbauarbeiten Stromkreise E6/W6

Buchloe
Reg. Bez.
Schwaben

Anlage 11353
Kein Neubau von Masten


Zusammenfassung
auf eine Trasse

Landsberg a. Lech
Reg. Bez.
Oberbayern

Startpunkt der Umbauarbeiten Stromkreise R6/1 und R6/2

Gem. Waal
Reg. Bez.
Schwaben

Für Rückfragen:
ERSD-P-HK
Tel: ++49(821)3281384



Meter

Zeichenerklärung:

- 110 kV
- 220 kV
- 400 kV

Honsolgen-Landsberg
Unterlage 2.2

M = 1:25000 A4 Datum: 01.09.2020, 09:37

Holger Buhl
Sachbearbeiter: Unterschrift